


最大使用電力比較表

平成22(2010)年(単位:kW/h)			平成23(2011)年(単位:kW/h)			昨年比増減量(単位:kW/h)				
	東側	西側	合計		東側	西側	合計	東側	西側	合計
26(木)	864	408	1272	25(木)	614	274	888	-250	-134	-384
27(金)	792	288	1080	26(金)	560	248	808	-232	-40	-272
28(土)	1008	336	1344	27(土)	641	303	944	-367	-33	-400
29(日)	600	240	840	28(日)	386	182	568	-214	-58	-272
30(月)	888	408	1296	29(月)	545	267	812	-343	-141	-484
31(火)	888	432	1320	30(火)	548	253	801	-340	-179	-519
9/1(水)	1056	408	1464	31(水)	550	245	795	-506	-163	-669
2(木)	1056	461	1517	9/1(木)	672	278	950	-384	-183	-567
3(金)	1056	468	1524	2(金)	719	290	1009	-337	-178	-515
4(土)	888	363	1251	3(土)	619	273	892	-269	-90	-359
5(日)	456	351	807	4(日)	358	209	567	-98	-142	-240
6(月)	1128	448	1576	5(月)	728	323	1051	-400	-125	-525
7(火)	1080	449	1529	6(火)	753	279	1032	-327	-170	-497
8(水)	960	422	1382	7(水)	787	305	1092	-173	-117	-290
9(木)	960	420	1380	8(木)	737	321	1058	-223	-99	-322
10(金)	960	408	1368	9(金)	790	314	1104	-170	-94	-264

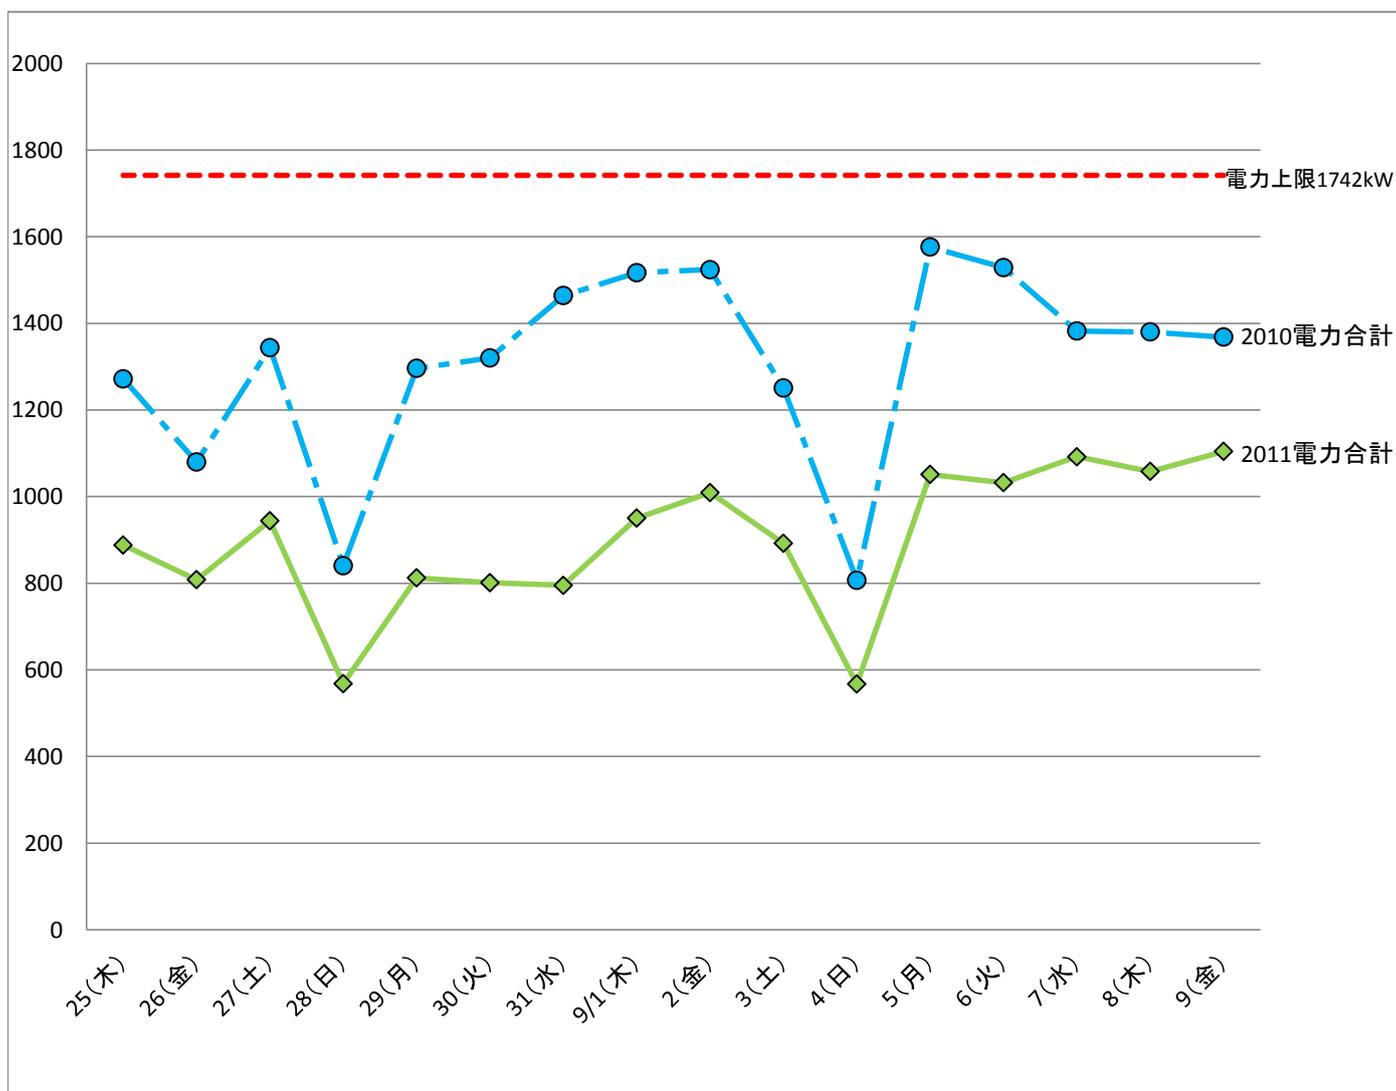

外気温比較表

平成22(2010)年(°C)			平成23(2011)年(°C)			温度差(°C)
	最高温度	時間		最高温度	時間	
8/26(木)	34.4	15:00	8/25(木)	29.1	16:00	-5.3
27(金)	35.4	12:00	26(金)	30.9	13:00	-4.5
28(土)	34.9	13:00	27(土)	26.5	15:00	-8.4
29(日)	35.5	14:00	28(日)	29.6	16:00	-5.9
30(月)	35.9	15:00	29(月)	29.3	14:00	-6.6
31(火)	35.3	14:00	30(火)	30.0	15:00	-5.3
9/1(水)	35.1	14:00	31(水)	29.6	15:00	-5.5
2(木)	35.5	13:00	9/1(木)	31.4	13:00	-4.1
3(金)	36.0	14:00	2(金)	30.8	13:00	-5.2
4(土)	34.4	15:00	3(土)	30.0	13:00 14:00	-4.4
5(日)	35.3	13:00	4(日)	29.5	13:00	-5.8
6(月)	35.1	14:00	5(月)	28.6	15:00	-6.5
7(火)	29.2	1:00	6(火)	28.5	14:00	-0.7
8(水)	27.6	14:00	7(水)	29.2	15:30	1.6
9(木)	30.9	13:00	8(木)	30.7	13:00	-0.2
10(金)	32.5	16:00	9(金)	31.6	14:00~ 16:00	-0.9